
■ 部品表

品番	品　名	材　質	色調
01	ダンパー	SUS 304　1.5mm	ステンレス地色
02	温度ヒューズ	鋼板　低温ハンダ	
03	スプリング	SUS 304　0.4mm	ステンレス地色
04	パイプガイド	SUS 304　0.8mm	ステンレス地色


■ 特性表

圧力損失係数		直管相当長(m)		質量	適用パイプ
A	B	A	B	(kg)	口径
1.56	1.86	4.0	5.0	0.2	φ75

■ 圧力損失特性

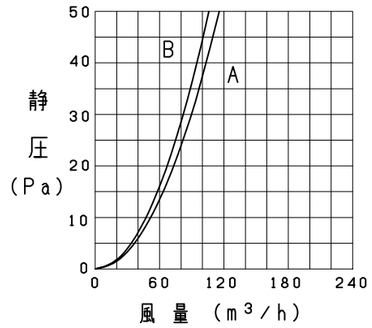

■ 外形図　（単位 mm）

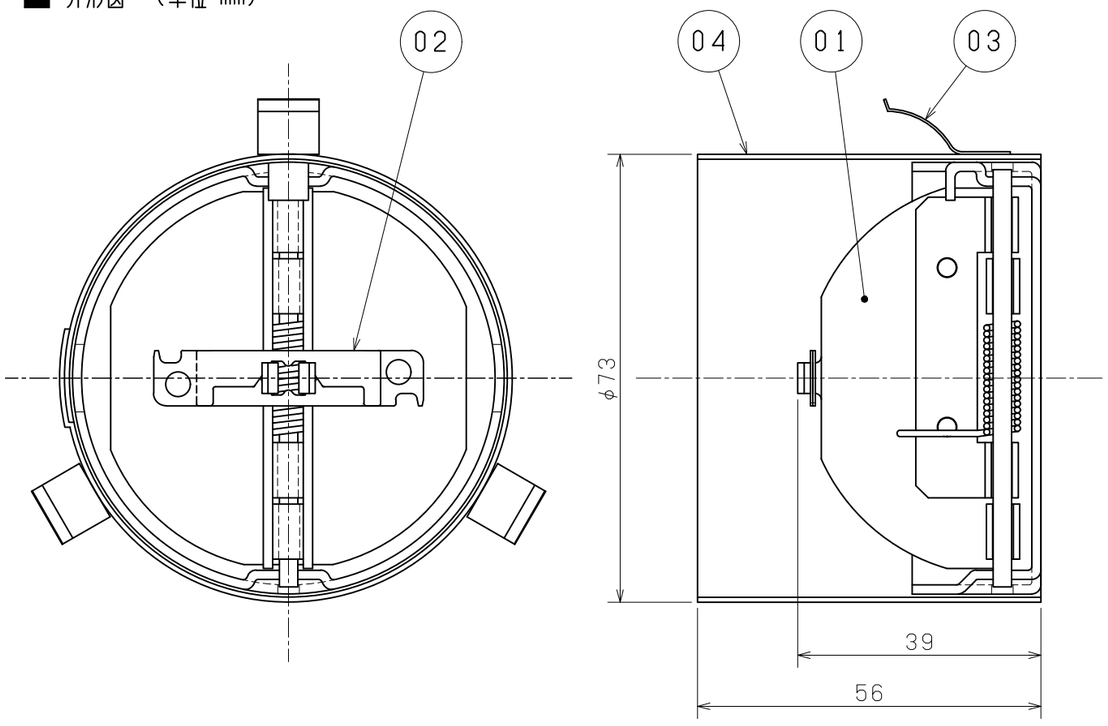

■ 形　名

AT-75DDS

※温度ヒューズの溶断温度は72℃です。

<設計・据付・設置場所に関するご注意>

1. この製品は換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合にダクト内に据付けて使用するものです。
2. 使用環境が－15℃～50℃の範囲になる場所で使用してください。
3. 台所などの火気使用室の排気用途には使用できません。
4. この製品は汚染ガス耐力（酸、薬品、温泉害など）を持たせたものではありません。
   下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので
   特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
   ・化学工場、バルブ工場などの構内およびその周辺地域
   ・工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
   ・温泉地域やプール、下水の排気などの用途
   ・その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
   ・融雪剤が飛散する場所
5. 点検・清掃や温度ヒューズの交換・部品の交換が容易にできるところへ据付けてください。
   （必ず点検口を設けてください。）
6. 接続するダクトには、雨水の浸入を防ぐため、屋外へ向けて下りこう配をつけてください。
   （排気ダクト：1／100以上、給気ダクト ：1／30以上）
7. 据付けは安全上必ず同梱の取扱説明書（据付説明書付）に従ってください。
8. 防火ダンパーが作動しなくなるおそれがありますので、接続するダクトを変形（ツブレ）させない
   ようにしてください。
9. 防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ
   所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
10. 安全にご使用いただくために、必ず定期的(1年以内ごと）に点検・清掃を行ってください。
    点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・部品（製品）の交換が必要です。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	機種名	防火ダンパー（ダクト挿入タイプ・ステンレス製） ・特定防火設備該当品（第07EG002号）
作成日付 2026-06-09		

MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.	整理番号	NX007102D	1/1