

ダクト用中間接続部材

サイレンサー

形 名

AT-150SA

形 名
コ ー ド

AG093



* A G 0 9 3 *

メルコエアテクノロジー

据付説明書

この製品は騒音低下のためにパイプの途中（室内部材と屋外部材間）に据付けて使用するものです。

■この製品の性能・機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付けが必要です。

■据付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

■据付けは販売店・工事店様が実施してください。

据付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



指示に従い
必ず行う



注意


誤った取扱いをしたときに、軽傷または家
屋・家財などの物的損害に結びつくもの

- 据付けは確実に（落下によりけがをする原因）
- 据付けやお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがをする原因）

据付け前のお願い

- 使用環境が0℃～40℃の範囲になる場所で使用してください。
- 高温（40℃以上）となる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
- 油煙の多い場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
- 室内側・屋外側にグリルやフードを据付けてください。
- パイプ内に製品を据付けるスペースを確保できるようにパイプ長さや周囲のシステム部材を選定してください。
- 設置したパイプに著しい変形（ツブレなど）がある場合は、製品を据付けしないでください。
- 垂直配管への据付けはできません。

外形寸法図

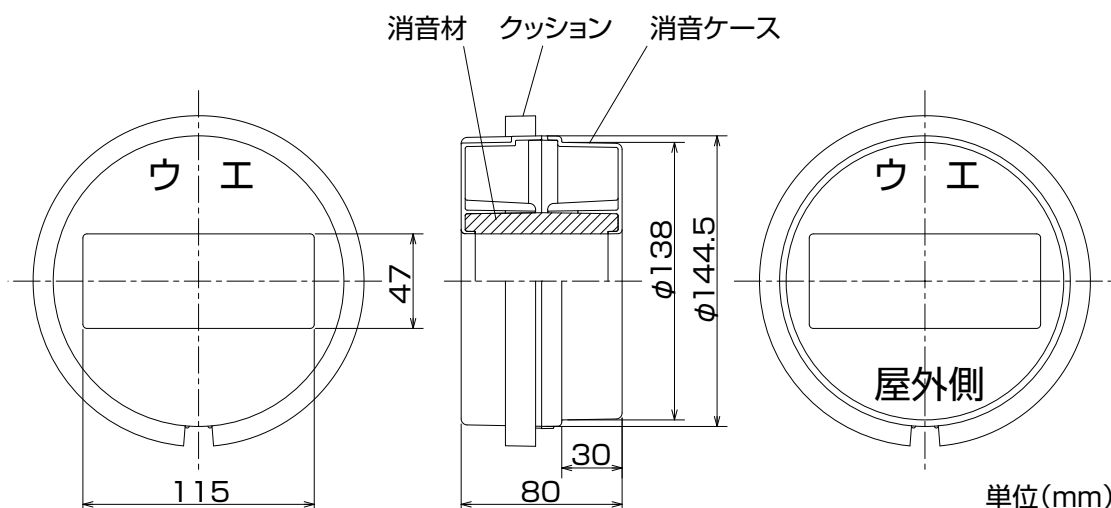


■適用パイプ

- 塩化ビニル管
※VP管には接続不可
- 鋼板管


消音ケースには環境に配慮し再生プラスチックを使用しています。再生プラスチックを使用すると表面に色むらなどが入る場合がありますが、性能・強度などに影響ありません。

据付方法

■据付例

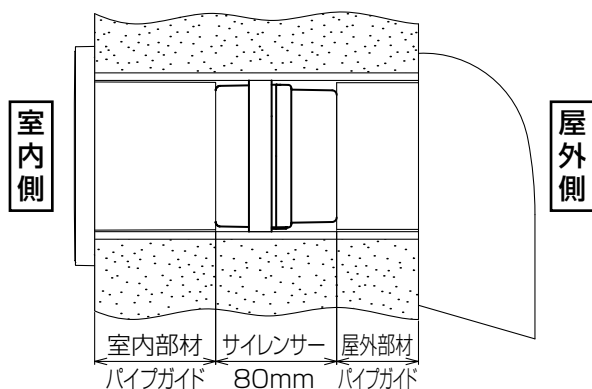


●屋外部材に挿入する場合

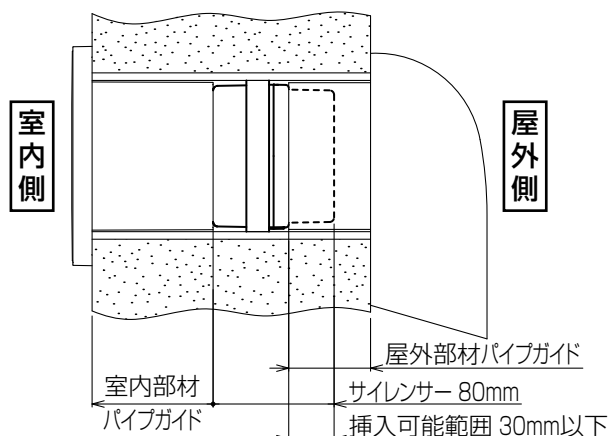

屋外部材パイプガイド内に挿入できるスペースがある場合は、最大30mmまで屋外部材パイプガイドにサイレンサーを挿入することができます。

本体の据付け

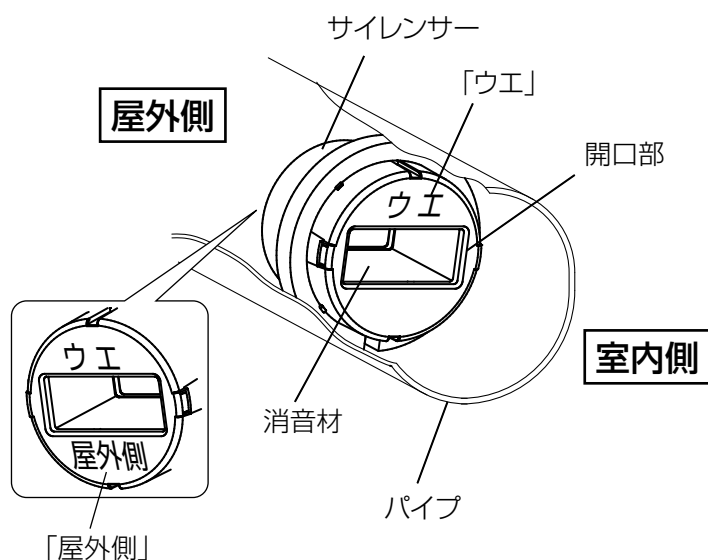

1. 設置したパイプに本体を据付ける。

本体の「ウエ」マークを上側、「屋外側」マークを屋外側にして据付けてください。

お願い

- ・ 開口部に手を入れないようにしてください。
(消音材が破損する原因)

2. 室内部材・屋外部材を据付ける。

各部材の据付説明書にしたがって据付けてください。

メルコエアテクノロジー株式会社

駒場事業所

〒508-0011 岐阜県中津川市駒場526-2

フリーダイヤル TEL: 0120-66-9893 FAX: 0120-66-9895

ホームページアドレス: <https://www.melat.co.jp/>